


D 06 FN

Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом Конфигурация низкого давления

Технические характеристики

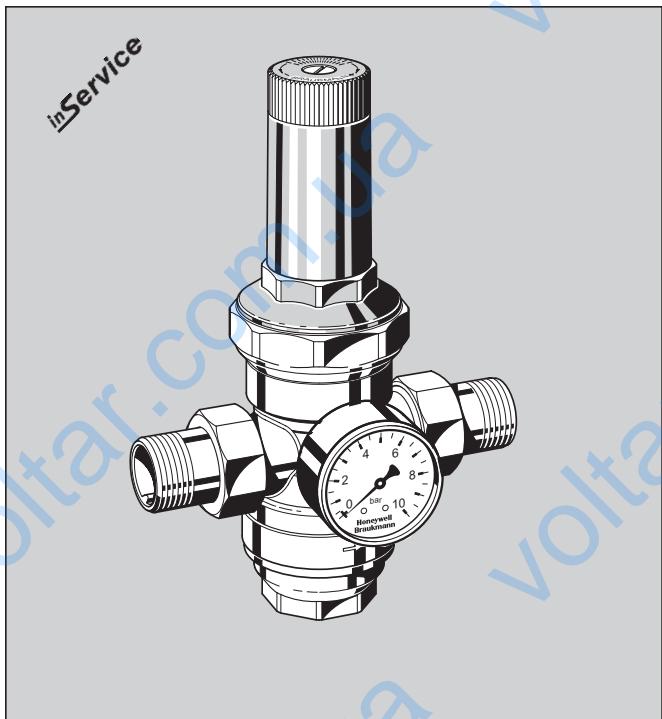

Конструкция

Клапан с понижением давления состоит из:

- Корпуса с патрубками G 1/4" для манометра с обеих сторон
- Соединений с наружной резьбой (модификация В)
- Вкладыша фильтра с диафрагмой и седлом клапана
- Фильтра с сеткой 0,16 мм
- Пружинного стакана с регулировочной ручкой
- Чаши фильтра
- Регулировочной пружины
- Манометр в комплект не входит (см. принадлежности)

Материалы

- Корпус из латуни
- Латунные резьбовые соединения
- Вкладыш клапана из высококачественного синтетического материала
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
- Пружинный стакан из высококачественного синтетического материала
- Чаша фильтра из латуни
- Диафрагма NBR, армированная волокном
- Уплотнения NBR
- Регулировочная пружина из пружинной стали

Применение

Клапаны с понижением давления D 06 FN предохраняют установки от избыточного давления в системе водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или коммерческих установках в пределах их технических условий.

Установка клапана с понижением давления позволяет избежать повреждений, вызываемых повышенным давлением, и уменьшить расход воды. С помощью клапана с понижением давления также можно поддерживать постоянный уровень установленного давления, даже при наличии флюктуации впускного давления в широких пределах. Редукция рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводят к минимуму шум потока воды в установке.

Специальные характеристики

- Регулировочная ручка для установки давления
- Регулировочная пружина не находится в контакте с питьевой водой
- Вкладыш клапана сделан из высококачественного синтетического материала и полностью взаимозаменяем
- Встроенный фильтр
- Можетставляться без патрубков
- Легко модифицируется из клапана в фильтр с обратной промывкой
- Может быть дополнительно установлен впускной обратный клапан
- Выравнивание впускного давления; флюктуации впускного давления не влияют на давление на выходе
- **InService** – Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопроводной системы
- Небольшой вес
- Клапан надежен и проверен

Диапазон применения

Рабочая среда

Вода и другие неагрессивные жидкости, сжатый воздух и азот

Давление на впуске

Максимум 25,0 бар

Выпускное давление

от 0,5 до 2,0 бар


Технические данные

Рабочая температура

Максимум 70 °C

Присоединительные размеры

от 1/2" до 2"

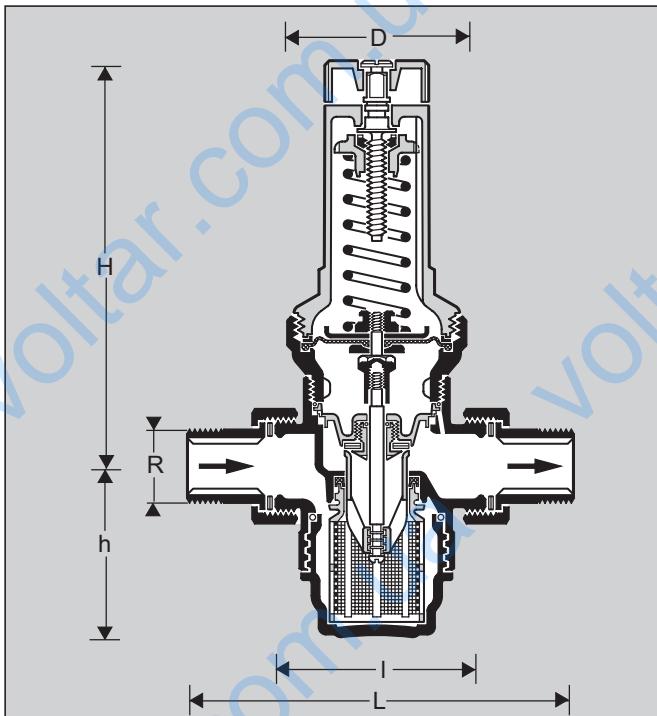

Принцип действия

Клапан с понижением давления с пружиной действует по принципу уравнивания усилий, когда усилие диафрагмы направлено против усилия регулировочной пружины. Если выпускное давление, а вместе с ним и наружки диафрагмы, уменьшается в результате забора воды, то большее давление пружины вызывает открывание клапана. Выпускное давление повышается до тех пор, пока усилия диафрагмы и пружины вновь не уравняются.

Выпускное давление не влияет на момент открывания или закрывания клапана. Поэтому флюктуации выпускного давления не сказываются на выходном давлении, обеспечивая таким образом уравнивание выпускного давления.

Модификации

D 06 FN - ...B = Соединения с наружной резьбой, прозрачная чаша фильтра - до 70 °C

D 06 FN - ...F = Без переходников, латунная чаша фильтра - до 70 °C

Присоединительный размер

Специальные модификации поставляются по требованию

Диаметр R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Условный проход DN	15	20	25	32	40	50
Приблизительный вес (кг)	1,4	1,6	2,4	2,8	4,4	5,6
Размеры (мм)						
L	140	160	180	200	225	255
I	80	90	100	105	130	140
H	148	148	185	185	210	210
h	56	56	77	77	113	113
D	73	73	83	83	102	102
Значение коэффициента k_{vs}	2,4	3,1	7,6	9,1	12,6	12,0
Пиковый расход (м³/час) согласно DIN 1988, ч. 5: Бытовые установки Коммерческие установки	1,8 1,8	2,9 3,3	4,7 5,4	7,2 8,6	8,3 13,7	13,0 21,2

Принадлежности

FN 09 S-AM Модифицированный фильтр HABEDO®

Фильтр с обратной промывкой и с чашей из красной бронзы (до 70 °C) для преобразования в комбинированное фильтрующее устройство прежней модификации для клапанов с понижением давления D 06 FN, выпущенных после 1977 года.

Манометр

Диаметр корпуса 63 мм, резьбовое соединение сзади G 1/4".

Диапазоны давлений: 0-4, 0-10, 0-16 и 0-25 бар.
Пожалуйста, при заказе указывайте верхний предел диапазона.

ZR 06 K

Двойной накидной гаечный ключ

Для демонтажа пружинного стакана и чаши фильтра клапанов D 06 FN с присоединительными размерами R 1/2" - 2"

RV 277

Впускной обратный клапан

Для клапана D 06 FN с присоединительными размерами R 3/4" - 2"


VST 06

Соединительный комплект


Два резьбовых или паяных штуцера

A = Резьбовые штуцеры

B = Паяные штуцеры

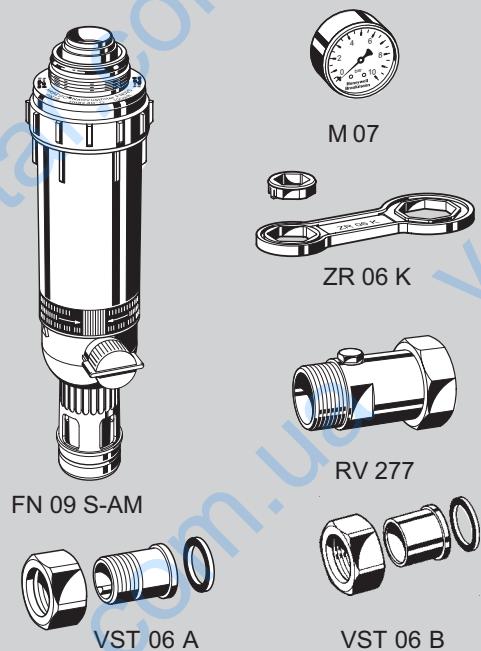

Пример монтажа

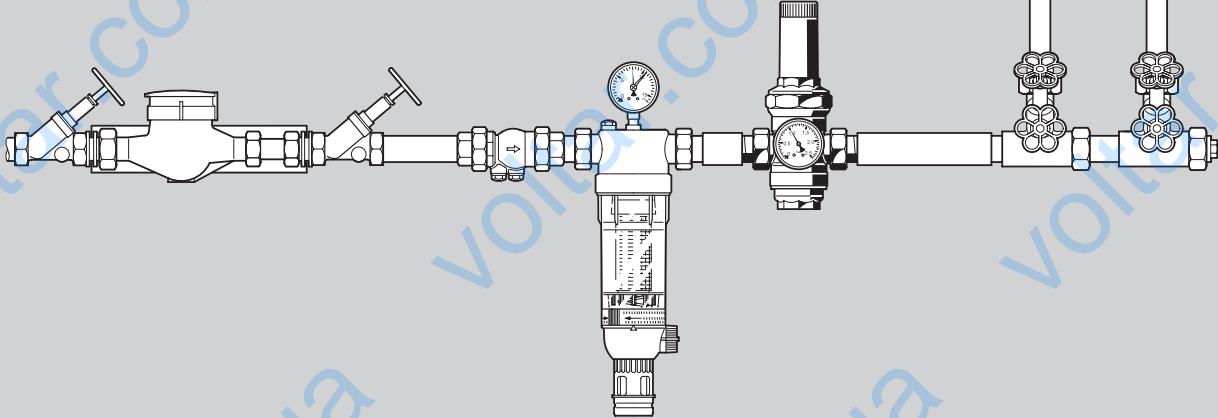

Диаметр R	$\frac{1}{2}''$	$\frac{3}{4}''$	1"	$1\frac{1}{2}''$	$1\frac{1}{2}''$	2"
W* (мм)	55	55	55	60	70	70

* Минимальное расстояние от стены до осевой линии трубопровода

Инструкции по монтажу

- Если возможно, установите клапан на горизонтальном участке трубопровода чашей фильтра вниз
 - Это наиболее эффективное положение для чистки
- Смонтируйте запорные вентили
 - inService** - Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопровода
- Обеспечьте хороший доступ, так чтобы
 - Манометр был хорошо виден
 - Не был затруднен контроль и техническое обслуживание
- Установите клапан после фильтра тонкой очистки
 - Это позволяет максимально защитить клапан с понижением давления от загрязнения
- Если места достаточно, рекомендуется после клапана с понижением давления оставлять прямолинейный участок трубопровода длиной, равной по крайней мере пятикратному номинальному размеру клапана с понижением давления .


Типичные способы применения

Клапаны с понижением давления D 06 FN пригодны для бытовых, промышленных и коммерческих установок всех видов в пределах их технических условий.


Клапаны с понижением давления следует устанавливать:

- Если статическое давление превышает максимально допустимое для данной системы значение
- Если при использовании системы повышения давления требуется несколько зон давления
- Если требуется устранить флюктуации давления в оборудовании, находящемся ниже по направлению потока воды
- Для достижения постоянного уровня впускного и выпускного давления в оборудованных насосом системах повышения давления

Диаграмма коэффициента k_{vs}

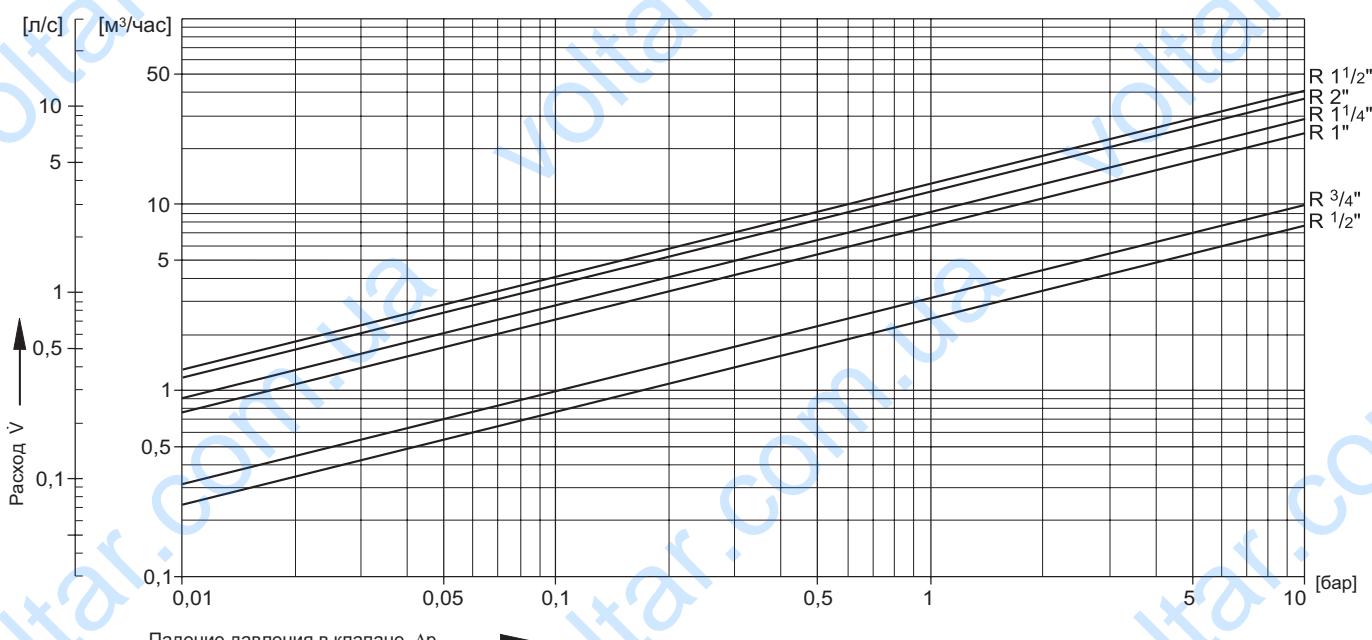

**Запасные части для клапанов с понижением давления D 06 FN
(Начиная с 1997 года)**

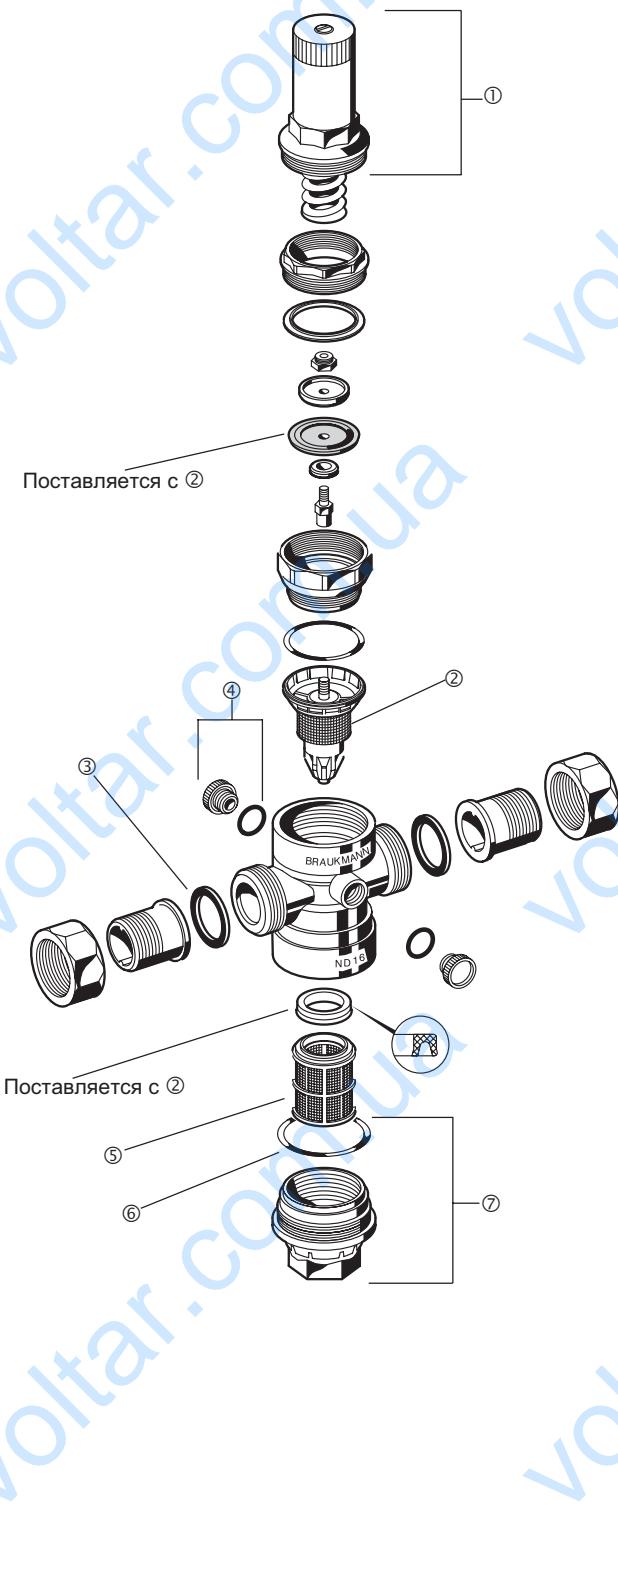

Наименование	Номинальный размер	№ детали
① Пружинный стакан в сборе	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	0900153 0900154 0900229
② Ремкомплект в сборе (без фильтра)	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	D 06 FA – $\frac{1}{2}$ D 06 FA – 1 D 06 FA – $1\frac{1}{2}$
③ Кольцо-прокладка (упаковка из 10 шт.)	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ $1''$ $1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}''$ $2''$	0901443 0901444 0901445 0901446 0901447 0901448
④ Пробка-заглушка с уплотнительным кольцом круглого сечения R $\frac{1}{4}''$ (упаковка 5 шт.)	$\frac{1}{2}'' - 2''$	S 06 K – $\frac{1}{4}$
⑤ Сменный вкладыш фильтра	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	ES 06 F – $\frac{1}{2}$ ES 06 F – 1A 06 F - $1\frac{1}{2}$
⑥ Уплотнительное кольцо круглого сечения (упаковка 10 шт.)	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	0901246 0901247 0901248
⑦ Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом круглого сечения	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	SM 06 T – $\frac{1}{2}$ SM 06 T - 1A SM 06 T – $1\frac{1}{2}$

Возможно внесение изменений 08/98

Москва: т. (095) 796-9800, ф. 796-9891
 Санкт-Петербург: т. (812) 327-3242, ф. 327-3241
 Новосибирск: т. (3832) 119-082, ф. 181-993
 Киев: т. (044) 241-9194, ф. 446-7211