



reventon
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Техническая документация

ХОЛОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

МОДЕЛИ:

AERIS 100C-1P

AERIS 150C-1P

AERIS 200C-1P



1. ВСТУПЛЕНИЕ

- 1.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- 1.2. ТРАНСПОРТИРОВКА
- 1.3. СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
- 1.4. ПРИМЕНЕНИЕ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

- 2.1. РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
- 2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3. УСТАНОВКА

- 3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
- 3.2. УСТАНОВКА «ШАГ ЗА ШАГОМ»

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6. УПРАВЛЕНИЕ

7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим за покупку воздушной завесы AERIS и поздравляем с удачным выбором. Рекомендуем прочитать и следовать данным инструкциям.

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покупателю и пользователю завесы марки Reventon Group необходимо внимательно прочитать данное руководство и следовать рекомендациям, указанным в нём. Соблюдение рекомендаций обеспечит правильное использование и безопасность эксплуатации оборудования. В случае возникновения дополнительных вопросов по данному руководству, свяжитесь непосредственно с Reventon Group Sp. z o.o. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию в любое время без предварительного предупреждения. Reventon Group Sp. z o.o. не несёт ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой оборудования, содержанием его в ненадлежащем состоянии, и эксплуатацией несогласно предназначению. Устанавливать оборудование должен квалифицированный персонал, имеющий полномочия для монтажа оборудования такого типа. Монтажник отвечает за установку согласно данному руководству также нормам и правилам безопасности, характерным для установки такого типа оборудования. В случае неисправности устройства, следует его отключить и связаться с сервисным центром или с производителем. Во время установки, эксплуатации, технического обслуживания следует соблюдать все требования техники безопасности.

1.2 ТРАНСПОРТИРОВКА

При получении следует проверить оборудование на наличие каких-либо повреждений. Во время транспортировки необходимо использовать соответствующие для этого инструменты. Оборудование рекомендуется переносить двумя людьми. Протокол повреждения есть неотъемлемой частью гарантии, данный протокол нужно составить и подписать в присутствии поставщика оборудования.

1.3 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ



- холодная завеса
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
- монтажная панель
- пульт дистанционного управления
- дверной контакт

1.4 ПРИМЕНЕНИЕ

Холодные завесы (без теплообменника) устанавливаются при входах в супермаркеты, магазины, офисы, гостиницы, складские помещения и т.д. Защищают от жары, холода, пыли и насекомых снаружи. Зимой не выпускают теплый воздух из помещения, а летом не впускают теплый воздух внутрь помещения. Однако завесы не должны использоваться в агрессивных средах для алюминия, меди и стали, а также с высокой степенью пыли (более 0,3 г / м³). Устройства также не должны устанавливаться в помещениях, где они подвергаются воздействию высокой влажности или прямым действием воды.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

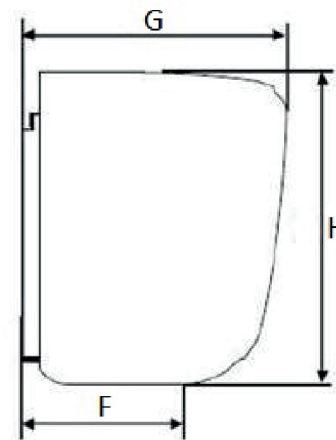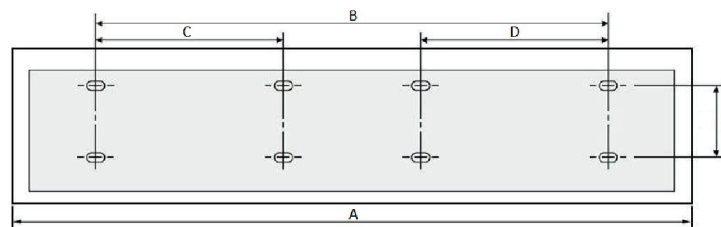

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	вес нетто (кг)
REVENTON GROUP AERIS 100C-1P	1000	440	---	---	90	132	218	247	13,5
REVENTON GROUP AERIS 150C-1P	1500	440	---	---					18,0
REVENTON GROUP AERIS 200C-1P	2000	660	330	330					25,0



2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Код продукта		AERIS 100C-1P AC100C1P	AERIS 150C-1P AC150C1P	AERIS 200C-1P AC200C1P
Максимальный расход воздуха [м³/ч]	II BIEG	1770	3150	3540
	I BIEG	1450	2550	2900
Максимальная скорость воздуха [м/с]	II BIEG	11	11	11
	I BIEG	9	9	9
Дальность действия струи [м]	II BIEG	3	3	3
Напряжение [В] / Частота [Гц]		230/50	230/50	230/50
Мощность двигателя [Вт]	II BIEG	180	230	360
	I BIEG	130	180	260
Номинальный ток двигателя [А]	II BIEG	0,78	1,00	1,57
	I BIEG	0,57	0,78	1,13
Класс изоляции / Степень защиты IP [-]		E / IP 20	E / IP 20	E / IP 20
Вес нетто [кг]		13,5	18,0	25,0
Уровень шума [дБ]	II BIEG	56	57	58
	I BIEG	54	55	56


3. УСТАНОВКА

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Ниже на рисунках показаны рекомендуемые расстояния между завесой и строительными перегородками.

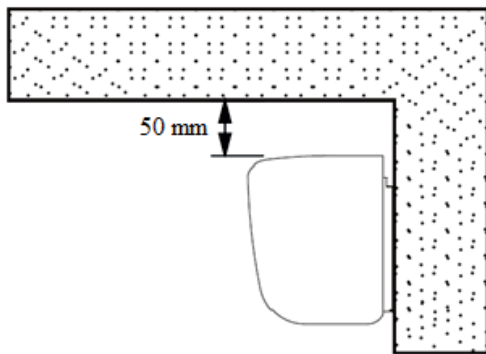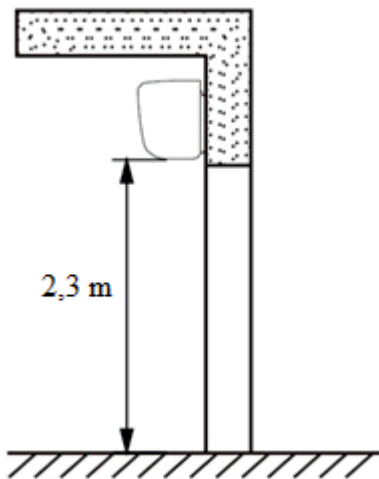

Ширина завесы должна быть больше или равна ширине дверной рамы. Если отверстие двери шире, чем устройство, следует использовать два или несколько устройств, установленных параллельно с расстоянием 10-40 мм.

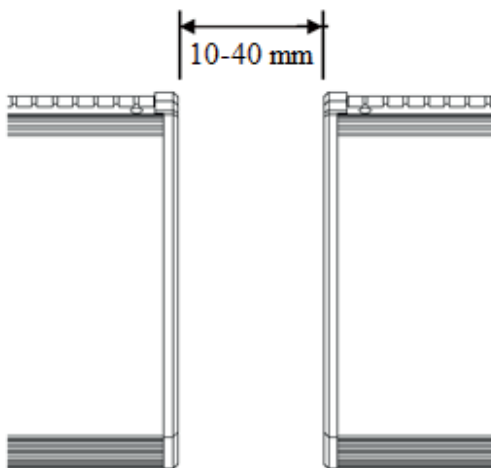


3.2. УСТАНОВКА «ШАГ ЗА ШАГОМ»


Завесу можно устанавливать на стене или потолке. В том случае, если какие-либо элементы не включены в комплект, можно купить их самостоятельно, только убедиться, что они подходят для установки такого типа.

а) настенный монтаж


- открутите винты на задней панели корпуса, чтобы снять монтажную панель

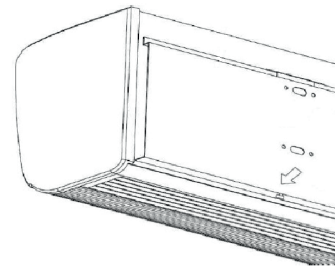

- установите монтажную панель на стене

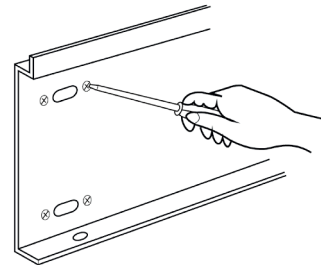

- установите корпус на верхней части монтажной панели и нажмите на него как показано на рисунке

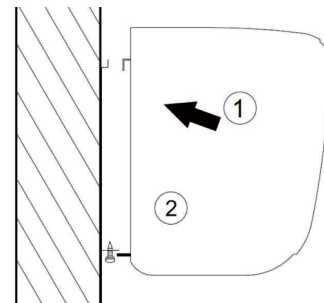

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

- подключение должно выполняться квалифицированным персоналом (имеющим квалификацию, требуемую для установки электрического оборудования)

- вилка должна быть вставлена в соответствующую электрическую розетку, а датчик двери (при необходимости) должен быть подключен, как показано на схеме из пункта 7

- электрическая установка здания должна иметь устройство защитного отключения тока

- рекомендуется проверить электросистему оборудования перед первым подключением к электросети

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

На протяжении эксплуатации оборудования следует строго соблюдать следующие меры предосторожности:

- все работы по подключению к электросети (демонтаж, ремонт и т. д.) должны проводиться персоналом с соответствующими полномочиями согласно государственным нормам, касающимся подключения к электросети

- не ограничивать и не прикрывать места входа воздуха в оборудование или выхода из него

- не устанавливать, консервировать оборудование мокрыми руками или босым

- оборудование должно быть вне досягаемости детей и животных

- после выключения оборудования следует обратить особое внимание на разогретые элементы завесы

- после окончания эксплуатации следует утилизировать оборудование согласно местным нормам

- не допускать попадания воды в двигатель оборудования

- техническое обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированным персоналом, ознакомленным с местными нормами и стандартами

- перед проверкой или заменой оборудования следует всегда отключать его от электросети

- никогда не используйте бензин, бензол, растворители или другие подобные химические средства для очистки устройства

- техническое обслуживание должно проводиться не менее одного раза в год через:

- очищение пластмассовых деталей водой с добавлением мыла
- очищение корпуса мягкой сухой тряпкой

- несоблюдение обязательств по периодической очистке может отрицательно повлиять на технические параметры устройства и может привести к потере гарантии


- В случае неиспользования завес в течение длительного времени, рекомендуется отключить оборудование от электросети

- при обнаружении каких-либо перебоев в работе оборудования, следует немедленно его выключить, отсоединить от источника питания и обратиться в сервисный центр

6. УПРАВЛЕНИЕ

Управление завесой можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления или панели управления, расположенной на устройстве, с помощью трех кнопок ON/OFF, L и H:

- кнопка ON/OFF используется для включения / выключения завесы
- кнопка L позволяет выбрать низкую скорость вентилятора (I скорость)
- кнопка H позволяет изменить скорость вентилятора на высокую (II скорость)

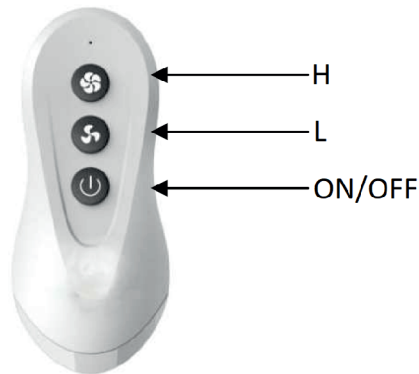


ПРИМЕЧАНИЯ:

- завеса издает звук "бип" при каждом нажатии кнопки (сигнал о принятии команды)

7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕГЕНДА:

1. Электрическая розетка
2. Штекер
3. Холодная завеса AERIS
4. Дверной выключатель

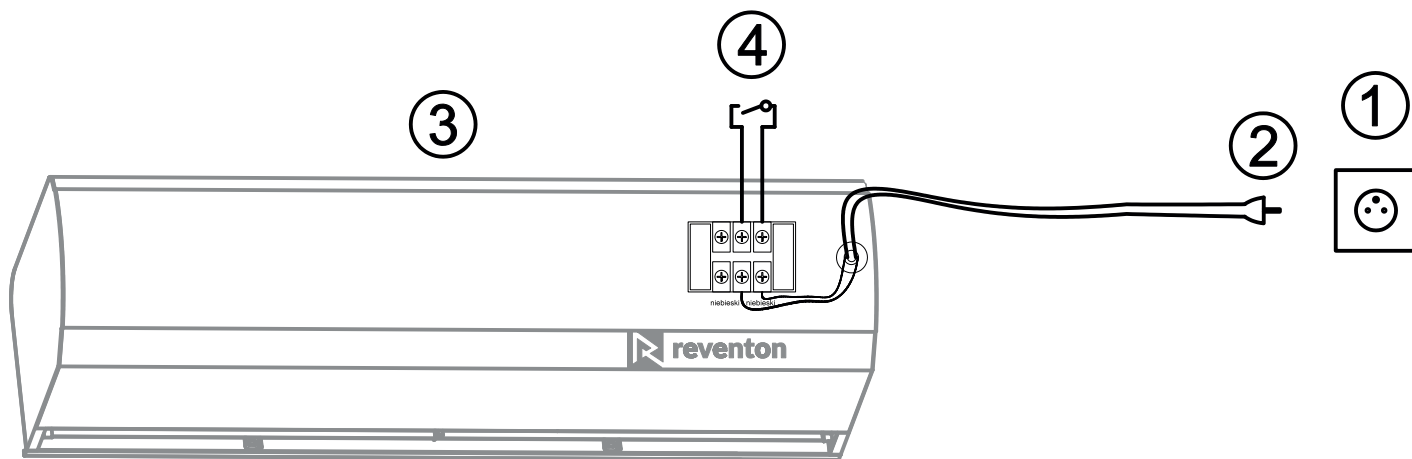

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

I. Производитель Reventon Group Sp. z o.o. обеспечивает 24 месяца гарантии на следующую продукцию:

- REVENTON GROUP AERIS 100C-1P
- REVENTON GROUP AERIS 150C-1P
- REVENTON GROUP AERIS 200C-1P

II. Условия гарантии вступают в силу с момента покупки товара (дата выставления документа, подтверждающего покупку оборудования), но не позднее чем 30 месяцев от даты выдачи со склада Reventon Group Sp. z o.o.

III. Условием для рассмотрения гарантийного случая является высланный на адрес производителя подписанный гарантийный талон, с печатью фирмы, которая устанавливала оборудование, подтверждение покупки товара (ксерокопия счёт-фактуры), а также правильно заполненный рекламационный бланк.

IV. Производитель обязуется рассмотреть рекламацию в течении 14 рабочих дней от дня подачи заявки (то есть в день предоставления документов перечисленных в пункте III).

V. В исключительных случаях производитель оставляет за собой право продлить срок рассмотрения гарантийного случая указанного в пункте IV, особенно в случае, если дефект не имеет постоянного характера и для его определения требуется больше времени. Производитель обязан уведомить о продлении срока до истечения 14-го дня.

VI. По гарантии производитель производит ремонт, обмен или возмещение стоимости покупки продукта в течение определенного периода.

VII. Гарантия не распространяется на снижение качества продукта из-за нормального процесса износа и в следующих случаях:

a) механическое повреждение устройства

b) повреждения и дефекты вызванные:

- неправильным хранением или транспортировкой
- неправильным использованием или техническим обслуживанием не в соответствии с инструкциями
- использованием или содержанием оборудования в ненадлежащих условиях (повышенная влажность, слишком высокая или низкая температура, прямые солнечные лучи, запыление, и т.п.)
- самостоятельным (выполненным пользователем или неуполномоченным лицом) ремонтом, изменением конструкции оборудования
- подключением оборудования в способ не соответствующий технической документации
- подключением дополнительного оборудования не рекомендуемого производителем
- неправильным напряжением электросети.

c) элементы оборудования, подверженные износу, в том числе изменения цвета корпуса и материалов.

В случае обнаружения любого из вышеперечисленного, лицо подающее рекламацию, оплачивает транспортные расходы и/или возможные ремонтные работы.

VIII. Любые изменения условий гарантии, ненадлежащее использование продукта, а также следы самостоятельного ремонта (то есть вне сервиса производителя Reventon Group) или модификации приводят к прекращению действия гарантии.

IX. Если какое-либо из условий настоящей гарантии не выполнено она перестаёт действовать.

X. Вся корреспонденция, возвраты и рекламации должны быть адресованы на: Reventon Group Sp. z o.o., ул. Вызволеня 556, 43-340 Козы, Польша или на электронный адрес: serwis@reventongroup.eu.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию без уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер устройства:	Адрес и место установки оборудования:
Печать и подпись монтажной фирмы:	

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ БЛАНК

Компания, заявляющая о рекламации:	Дата установки:	Адрес и место установки оборудования:
	Дата и обстоятельства обнаружения неисправности:	
Компания, монтирующая оборудование:		
Серийный номер оборудования:	Дата предъявления рекламации:	
Описание неисправности:		
Имя и фамилия контактного лица, Телефонный номер / e-mail адрес:		

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Дата рекламации:	Подробное описание ремонта:	Печать сервиса:
Дата ремонта:		



reventon
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Reventon Group Sp. z o.o., ул. Вызволена 556, 43-340 Козы, Польша



reventon
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Reventon Group Sp. z o.o., ул. Вызволенья 556, 43-340 Козы, Польша, www.reventongroup.eu